



ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ EF A 1AC/24DC – 16 (400BT)

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (эксплуатация; хранение)	-25 °С...60 °С (>50 °С – ограничение мощности 0,5%/°С); -40 °С...85 °С
Максимальная дополнительная относительная влажность воздуха (эксплуатация)	≤ 95 % (При 25 °С, без конденсации влаги)

Параметры входа

Диапазон входных напряжений; номинальных входных напряжений	90 В AC...264 В AC (45 Гц...65 Гц); 110 В AC...242 В AC (45 Гц...65 Гц)
Импульс пускового тока	<5 А (типовой)
Устойчивость к провалам напряжения сети	< 13 мс (110 В AC); <80 мс (220 В AC)

Параметры выхода

Номинальное выходное напряжение	24 В DC ±2%
Регулирование выходного напряжения	22 В ... 28 В DC
Выходной ток (общий)	16,7 А (-25 °С ... 50 °С)
Токоограничение (общее)	105%...110% от P _{ном}
Снижение мощности	50 °С...60 °С (0,5%/°С)
Пульсации (амплитудное значение)	130 мВ
Задержка включения	1 с
Время нарастания выходного напряжения	80 мс / (типовое значение)
Возможность удаленного опроса	Диагностический выход (ключ) 30 В max; 0,5 А max




Общие параметры

КПД	>90% (при 220 В AC, 24 В 400 Вт)
Коэффициент мощности	>0,97 (при 220 В AC, 24 В 400 Вт)
Напряжение изоляции вход/выход	1,5 кВ
Входной предохранитель (внутренний)	6,3 А (плавкий)
Защита от перенапряжений по входу	Варистор
Монтажное положение	На гориз. DIN-рейку вертикально с зазорами: боковые стенки 5 мм; верх, низ 30 мм
Устойчивость к вибрациям	Синус 10 Гц-150 Гц, амплитуда 0,075 мм, 1 g
Электромагнитная совместимость	ГОСТ Р 51318.22-2006 класс А
Степень защиты	IP 20
Размеры, не более (ШхВхГ)	90x134x147
Вес	1,4 кг

Информация об изделии

Полное наименование	Источник питания EF A 1AC/24DC-16 ТУ 4237-060-28829549-2007
Гарантийный срок эксплуатации	18 месяцев
Средний срок сохраняемости	не менее 10 лет
Средний срок службы	не менее 10 лет
Комплектность	Источник питания EF A 1AC/24DC-16 ТУ 4237-060-28829549-2007 –1 шт.; Клеммные колодки для подключения – 2 шт.; Источник питания EF A 1AC/24DC-16. Паспорт – 1 экз.; Упаковка – 1 комплект

Ограничение мощности, выходная характеристика, схема подключения

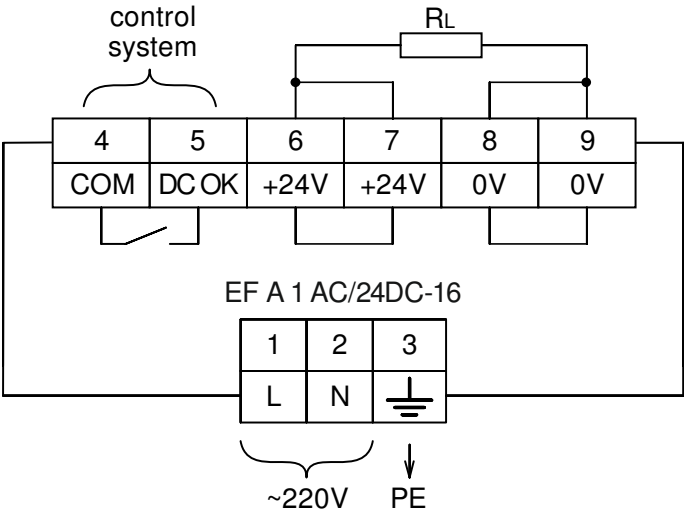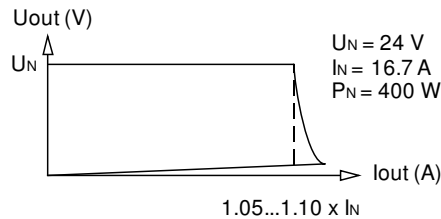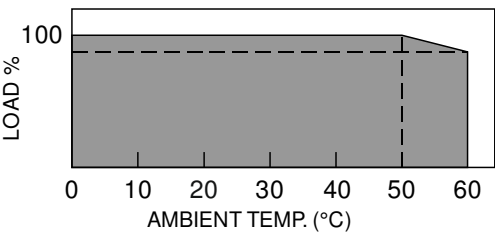

Свидетельство о приёмке

Источник питания EF A 1AC/24DC-16 заводской № _____ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4237-060-28829549-2007 и признан годным для эксплуатации.	Начальник ОТК _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ число, месяц, год	МП
---	--	----

Сведения о продавце (заполняется при продаже сторонней организацией)

Наименование и адрес торговой организации: _____ _____
Дата продажи _____
Печать торговой организации и подпись продавца: _____ _____

Сведения о ремонте (заполняется представителем сервисной организации после проведённого ремонта)

Дата	Акт исследования	ФИО, подпись, печать

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией изделий, обращаться в сервисный центр АО "ЭлеСи", тел. (8-3822) 49-94-94, E-mail: service@elesy.ru

Предприятие-изготовитель:

АО "ЭлеСи", Россия, 634021, г. Томск, ул. Алтайская, 161а www.elesy.ru